


FICHE TECHNIQUE

GROUPE DE SECURITE POUR CHAUFFE-EAU

Réf : 1113-3G et 1115-3G (siège inox)

- Grand débit de remplissage.
- Nouveau siège limitant les risques de fuite.
- Encombrement « standard » pour faciliter l'interchangeabilité.
- Pour ballon jusqu'à 10kw de puissance utile max
- Agréé BELGAQUA
- Bille en matériau de synthèse pour une résistance accru au tartre
- Garantie 2 ans
- **Compatible chauffe eau solaire**

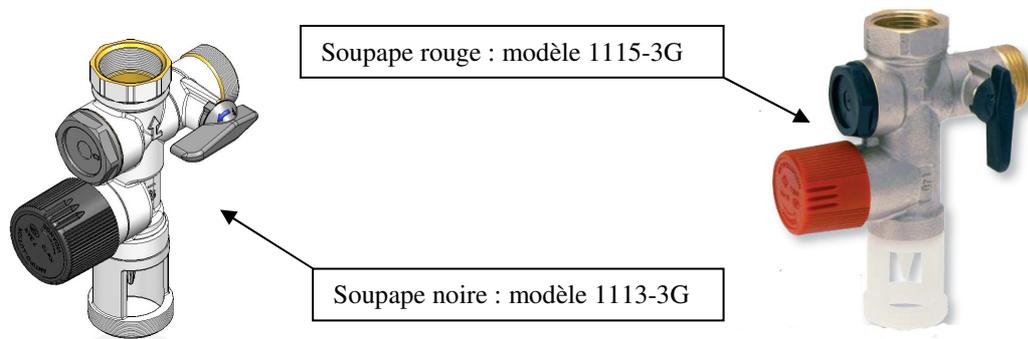


MATERIAUX:

- Matière corps : laiton matricé CW617N suivant NF EN 12165
- Matière pièces de décolletées : Cw614N selon NF EN 12164
- Matière clapet : Grivory HTV
- Matière bouchon soupape : PA6
- Matière membrane : EPDM 70Sh
- Matière garde d'air : PA6.6 chargé 30%FV
- Matière garniture : PTFE

Traitement de surface :


- Grenailage et nickelage

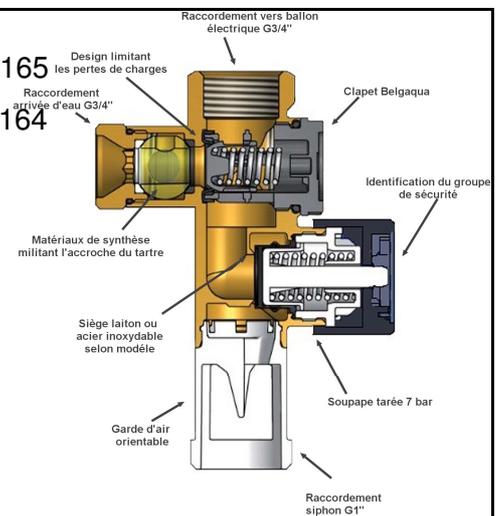

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Une fois par mois au minimum, manœuvrer la soupape d'expansion ainsi que le robinet d'isolement.
- Le diamètre de la tuyauterie de vidange doit être au moins égale à 25mm.
- Pour éviter toute corrosion due au phénomène d'électrolyse, nous vous recommandons la pose d'un raccord diélectrique réf 1145-3G
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du groupe (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- A associer avec un siphon référence 1138-0 (nF)

ENCOMBREMENT

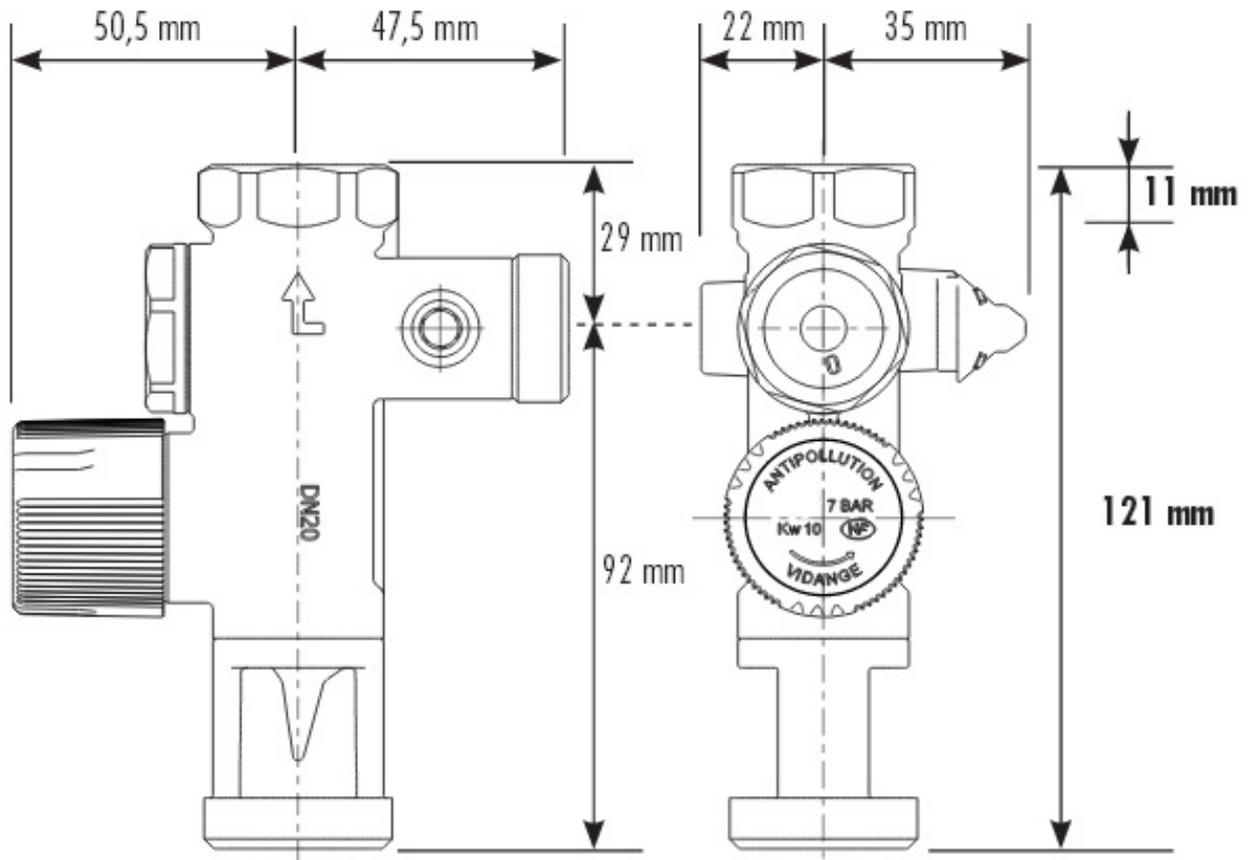

Performance :

- Conforme à la norme EN 1487 et NF079, certifié par le CSTB.
- Endurance soupape = 10000 cycles
- Endurance clapet de non retour = 50000 cycles
- Endurance vanne d'isolement = 5000 manœuvres

Certification :

- NF pour les deux modèles (siège laiton et siège inox)
- Agréé BELGAQUA
- Attestation de conformité Sanitaire N° 16 ACC LY 449 valable jusqu'au 12 septembre 2026

