FICHE TECHNIQUE

Vanne antipollution EA :
Réf : 197-8GG



- Débit jusqu'à 32 L/min à 1 bar
- T° MAXI jusque 80°C.
- Pression Maxi 10 bar
- Clapet contrôlable
- Purgeurs imperdables
- Ecrou plombable
- Presse étoupe
- Intégrable en lieu et place d'un clapet EA NF

MATERIAUX

- Corps : Laiton matricé CW617-N
- Accessoire : Laiton type CW614-N
- Garniture et bague : PTFE
- Clapet de purgeur : EPDM 80Sh
- C.A.R : POM

Traitement de surface

-Grenaillage avant usinage

INSTRUCTION DE MONTAGE :


S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation
Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite)
Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes internes

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités. Filasse interdite sur réseau sanitaire.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

FICHE TECHNIQUE

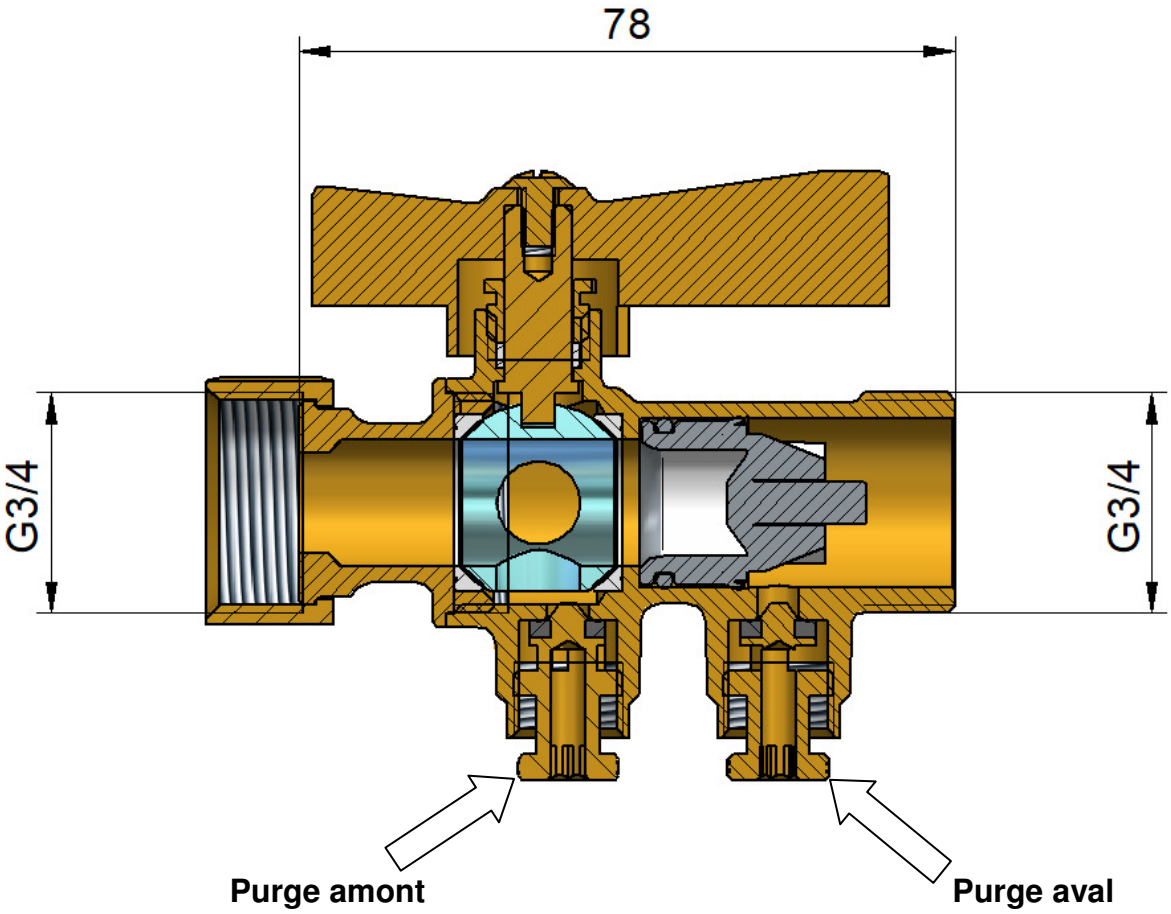

Procédure de Contrôle du Clapet

Pour éviter tous les retours d'eau le clapet de la vanne est placé en aval de la sphère. Cette sphère est conçue de manière à pouvoir laisser passer l'eau de l'aval de la vanne en position fermée en cas de détérioration du clapet.

Donc pour contrôler le clapet il est nécessaire de mettre la vanne en position fermée puis d'ouvrir la purge amont de la vanne. Si vous ne constater pas d'écoulement persistant votre clapet fonctionne correctement.

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 19 ACC NY 129 valable jusqu'au 30 avril 2024

Visa B.E.

Visa Qualité